

"Согласовано"

И.о. главы городского поселения

"Шерловогорское"

О.В. Шмигирилова

" 2 " 09 " 2025 г.

"Утверждаю"

Директор ШТЭЦ

С.В. Митрофанов.


" 6 " 09 " 2025 г.

Тнв	T1	T2
8	60,00	54,83
7	60,00	54,40
6	60,00	53,97
5	60,00	53,53
4	60,00	53,10
3	60,00	52,67
2	60,00	52,24
1	60,00	51,81
0	60,00	51,38
-1	60,00	50,95
-2	60,00	50,52
-3	60,00	50,09
-4	60,00	49,66
-5	60,00	49,22
-6	60,00	48,79
-7	60,00	48,36
-8	60,94	48,87
-9	62,15	49,65
-10	63,35	50,42
-11	64,55	51,18
-12	65,73	51,94
-13	66,92	52,69
-14	68,10	53,44
-15	69,27	54,18
-16	70,43	54,92
-17	71,60	55,65
-18	72,75	56,37
-19	73,90	57,09
-20	75,05	57,81
-21	76,19	58,52
-22	77,33	59,22
-23	78,46	59,93
-24	79,59	60,62
-25	80,71	61,32
-26	81,83	62,01
-27	82,95	62,69
-28	84,06	63,37
-29	85,17	64,05
-30	86,28	64,73
-31	87,38	65,40
-32	88,48	66,06
-33	89,57	66,73
-34	90,67	67,39
-35	91,75	68,05
-36	92,84	68,70
-37	93,92	69,35
-38	95,00	70,00
-39	95,00	69,57
-40	95,00	69,14

Температурный график 95/70

Шерловогорской ТЭЦ

на отопительный период 2023-2024г.г.

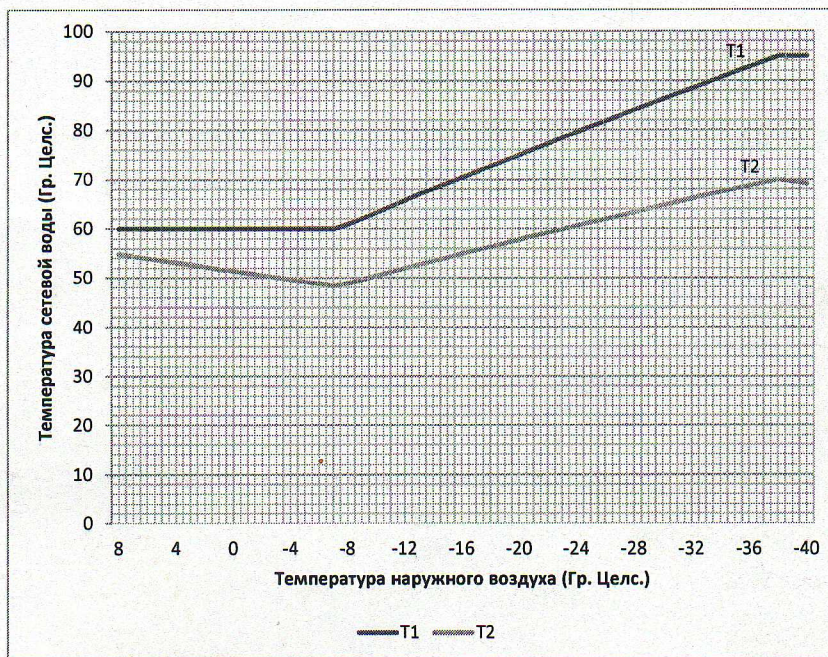

T1 - Температура прямой сетевой воды на коллекторах ТЭЦ

T2 - Температура обратной сетевой воды на коллекторах ТЭЦ

Согласно постановлению Правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг" (приложение № 1, пункт 5) допускается отклонение температуры сетевой воды в ночное время на 5°C, в дневное на 3°C.

В период низких температур наружного воздуха температуру сетевой воды принимать с учетом ветровых нагрузок.

Начальник цеха тепловых сетей Шерловогорской ТЭЦ

М.В.Семенов.